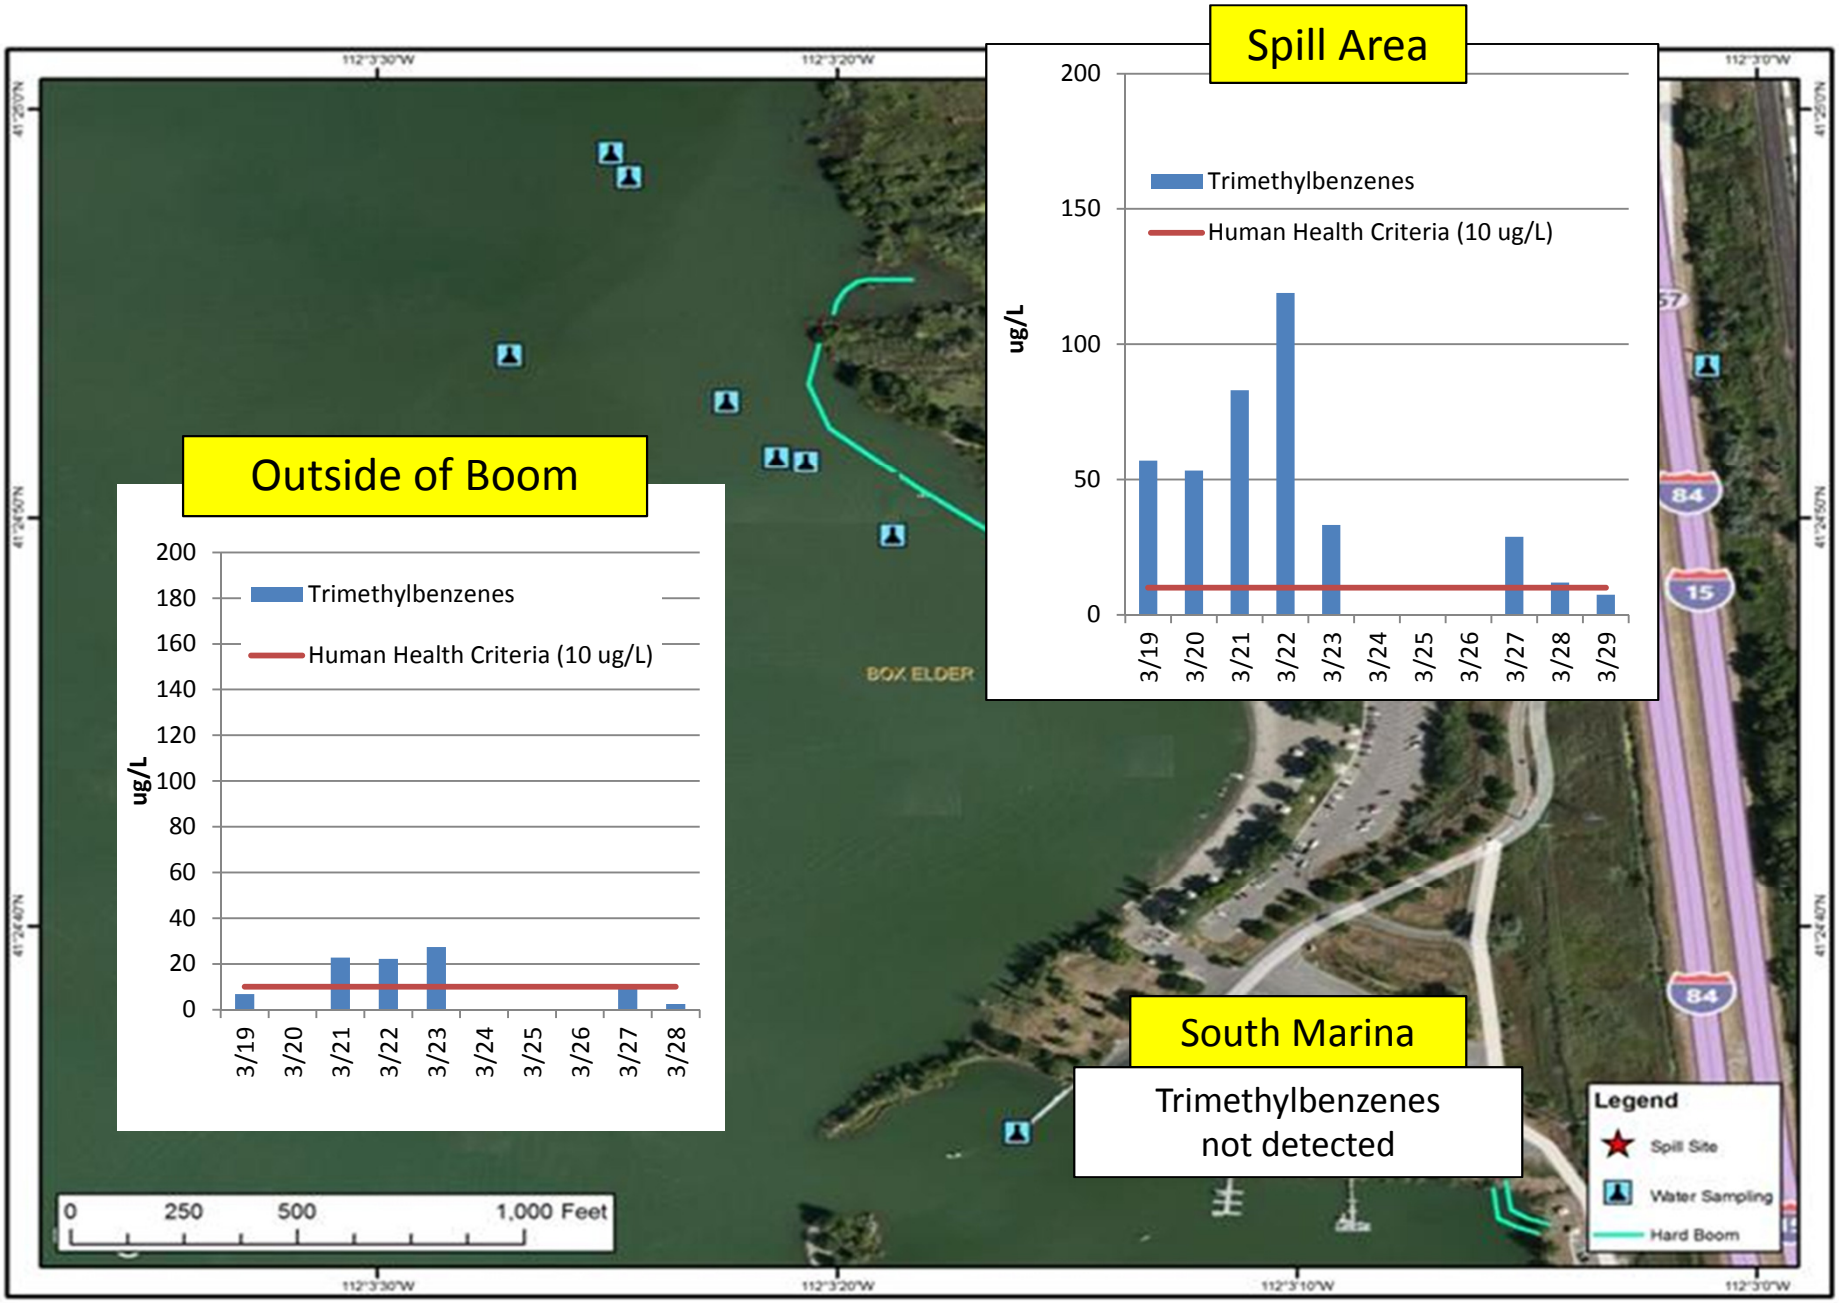
Spill Area
Trimethylbenzenes
Human Health Criteria (10 ug/L)
ug/L
200
150
100
50
0
3/19
3/20
3/21
3/22
3/23
3/24
3/25
3/26
3/27
3/28
3/29
Outside of Boom
Trimethylbenzenes
Human Health Criteria (10 ug/L)
ug/L
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
3/19
3/20
3/21
3/22
3/23
3/24
3/25
3/26
3/27
3/28
South Marina
Trimethylbenzenes not detected
BOX ELDER
Legend
Spill Site
Water Sampling
Hard Boom
0
250
500
1,000 Feet
84
15
57